

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE

amely létrejött egyrészről *Tés Község Önkormányzata* (cím: 8109 Tés, Szabadság tér 1.), mint ellátásért felelős - képviselőben eljáró *Berki József Gézáné polgármester* - a továbbiakban, mint *Megbízó*,

másrészről *BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.* (adószám: 11338024-2-19, cégjegyzék szám: Cg. 19-10-500133, bankszámlaszám: 11748007-20128500) 8200 Veszprém, Pápai út 41. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint víziközmű-szolgáltató - képviselőben eljáró *Kugler Gyula vezérigazgató* - a továbbiakban, mint *Üzemeltető* között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett, a *Megbízó* részére előírt kötelező víziközmű közszolgáltatási feladatok teljesítésére, a 2012. március hó 29-én kötött eredeti Üzemeltetési Szerződés kiegészítésének céljából.

Preambulum

Üzemeltető a 2011. évi CCIX. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben (a továbbiakban: Vksztv.) foglalt kötelezettségének megfelelően 2013. január 1-jén köteles a tulajdonában álló *Tés ivóvízellátó* víziközmű-rendszerhez tartozó víziközmű vagyont *Megbízó* tulajdonába átháramoltatni. *Üzemeltető* az e szerződés 1. sz. mellékletét képező vagyonlistát (vagyonleltár) és a hozzá tartozó vagyontérket a 2012. gazdasági év könyvviteli zárlatát követően, legkésőbb 2013. március 31-ig adja át *Megbízónak*.

Az átháramoltatást követően azonnali hatállyal *Megbízó*, az átháramoltatott víziközmű-rendszerének Vksztv. 15.§ (2) a) szerinti vagyonkezelésével változatlanul megbízza *Üzemeltetőt*, mivel a Vksztv. a továbbiakban is lehetővé teszi, hogy *Üzemeltető* üzemeltetési jogviszony keretén belül vagyonkezelési szerződéssel pályázat nélkül üzemeltesse (folytassa víziközmű-szolgáltatási feladatát többek között a Vksztv. 83.§ (2) alapján) *Megbízó* víziközmű-rendszerét.

Szerződő felek megállapítják, hogy *Megbízó* jogosult a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Ötv.) 109.§-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyona, az erről szóló törvényben szabályozott módon, vagyonkezelési jogot létesíteni.

Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű elem is) e feltételnek megfelel. *Üzemeltető* pedig a nemzeti vagyontól szóló törvény és a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 1. pontja az alábbiak szerint változik:

1. A *Megbízó* és az *Üzemeltető* megállapítják - és egyhangúán tudomásul veszik - hogy *Megbízó* által a társaságba apportált víziközművet az eredeti szerződés aláírásának időpontjától 2013. január 1-jéig a BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltette. *Üzemeltető* az üzemeltetést a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. saját Alapszabálya, valamint az ahhoz tartozó - 2012. december 5-én hatályon kívül helyezett - Szindikátusi Szerződés alapján végezte.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 3. pontja az alábbi pontokkal egészül ki:

- v.) Vállalja a gördülő fejlesztési terv elkészítését (felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv) és a Magyar Energia Hivatalnál jóváhagyatja azt.
- w.) Vállalja a víziközmű vagyon felújításának körében a víziközmű jogszabályi követelményeknek biztonsággal eleget tevő állapotának megőrzését, továbbá

annak műszaki fejlesztését, legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének a víziközmű-szolgáltatási díjbevételeiben megtérülő mértékében.

x.) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kivetéséről, felhasználásáról és elszámolásáról a hatályos jogszabályoknak és a részvénytársaság üzletszabályzatában rögzítetteknek megfelelően jár el.

y) A vagyonkezelésbe vett eszközök után az amortizációs politikája szerinti értékcsökkenést elszámolja.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint változik:

4. Az *Üzemeltető* köteles a vagyonkezelés során rábízott víziközmű-rendszer üzemképességének fenntartásáról, a megfelelő üzemeltetésről és karbantartásról, továbbá – a közüzemi díjban elfogadott értékcsökkenési leírás és fejlesztési díjhányad költségfedezete mértékéig – a felújításról (rekonstrukcióról) és eszközpótlásról jó gazda gondosságával gondoskodni, és erről ötévenként egyszer a *Megbízó* felé elszámolni.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 5. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

A vagyonkezelési díj mértéke: $7 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 6. pontja az alábbi pontokkal egészül ki:

6.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramolatott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. *Üzemeltető* kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig a részvénytársaság közgyűlése elé betejleszti.

6.2. Szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre esetükben a 78.§. (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. *Üzemeltető* kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig *Megbízó* egyetértése és külön ez irányú megbízására a víziközmű-rendszerek használatba adásából származó bevételei (vagyonkezelési díj, használati díj) terhére elvégzett az önkormányzat víziközmű vagyonának vagyonértékelését. Az *Üzemeltető* vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a *Üzemeltető* Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. *Üzemeltető* vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is. Szerződő felek vállalják, hogy a vagyonértékelés végrehajtásaként kialakult új vagyonértékkel a vagyonkezelésbe került eszközök nyilvántartási értékét könyveikben egységesen ávvezetik, és ezt követően az egymással szembeni elszámolás alapjának ezt tekintik.

6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás között vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

6.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy *Üzemeltető* által 2013. január 1-jén vagyonkezelésre átvett eszközök könyv szerinti értékét *Üzemeltető Megbízóval* egyetértésben legkésőbb 2013. március 31-ig állapítja meg. Az átháramló vagyon értéke a 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően ivóvíz-rendszeren 22.602.010 Ft.

Szerződő felek tudomásul veszik azt, hogy az itt megjelölt vagyonerék tájékoztató jellegűnek minősül, a tárgyi eszközök nem ezzel kerülnek nyilvántartásba.

6.5. *Üzemeltető* a vagyongazdálkodási jogot egyedül birtokolja, a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.

6.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy *Üzemeltető* a *Megbízónak* (ellátásért felelősnek) a vagyongazdálkodási jog gyakorlásáért éves szinten megállapított vagyongazdálkodási díjat fizet. A vagyongazdálkodási díj induló mértékét e szerződés 5. pontja tartalmazza. A továbbiakban Szerződő felek a vagyongazdálkodási díjat legkésőbb tárgyév január 31-ig közösen állapítják meg, melynek összege nem lehet magasabb a Magyar Energia Hivatal által elismert, és a miniszter által megállapított szolgáltatási díjban foglalt mértéknél. A vagyongazdálkodási díj, annak számlázási ütemezésével együtt, jelen szerződés mindenkori 2. sz. mellékletét képezi. A megállapítás során figyelembe veszik a tárgyidőszaki kötelezettséget és az előző évi kötelezettség elszámolását, és annak megfelelően korrigálják a vagyongazdálkodási díj tárgyévi összegét.

A vagyongazdálkodási díj így megállapított összegét a *Megbízó* – a mindenkor érvényes adózási szabályok szerint – a fizetési ütemezésnek megfelelő időpontokban számlázza *Üzemeltető* felé.

6.7. Az *Üzemeltető* a saját mérlegében eszközként mutatja ki a vagyongazdálkodásba vett - az önkormányzati törzsvagyon részét képező - eszközöket is, a hosszú lejáratú kötelezettségeivel szemben.

6.8. *Üzemeltető* az 1. sz. melléklet szerinti értéken vagyongazdálkodásba vett vagyont a Sztv. előírásai, valamint a saját Számviteli Politikájában és belső szabályzataiban meghatározott módon elkülönítve tartja nyilván. A nyilvántartás ténylegesen tartalmazza a vagyongazdálkodás eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat.

6.9. *Üzemeltető* a kezelt vagyon állapotának tárgyévi változásairól, vagyonerék nyitó, növekedés, csökkenés, záró sorok feltüntetésével, valamint a vagyongazdálkodásba vett vagyon után elszámolt és a víziközmű szolgáltatási díjbevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéről, és annak felhasználásáról, valamint a tárgyévben megfizetett vagyongazdálkodási díjról évente egyszer a tárgyévét követő év március 31-ig a *Megbízó* felé információt szolgáltat.

6.10. A *Megbízó* jogosult a vagyongazdálkodásba adott vagyont, annak nyilvántartását, kapcsolódó pénzügyi elszámolásait ellenőrizni. Az ellenőrzés során és az ellenőrzés érdekében minden nyilvános, a közművagyonra és a vagyongazdálkodásra, annak eredményességére vonatkozó adatba, okiratba betekinhet, arról adatszolgáltatást kérhet. *Üzemeltető* a *Megbízó* ellenőrzését köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs ömendezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyona és vagyongazdálkodásra vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.

6.11. Szerződő felek elfogadják, hogy a víziközmű-rendszeren belüli ellátásért felelősök-, továbbá az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek ellátásért felelősei

és a **Megbízó** között létrejött vagy létrejövő megállapodásokat jelen szerződés 3. sz. mellékletének tekintik, és annak megfelelően járnak el.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 9. pontja az alábbiak szerint változik:

9. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a víziközmű szolgáltatásról szóló, a nemzeti vagyonról szóló és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvények vonatkozó előírásait, illetve a víziközmű-rendszerekre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezéseket tekintik mérvadónak.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 10. pontja az alábbiak szerint változik:


10. A Szerződő felek jogvita esetére a hatáskör függvényében a Veszprémi Járás Bíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki.


Mellékletek:


1. sz. melléklet: Vagyonteltár
2. sz. melléklet: Vagyongazdálkodási díj rendezése
3. sz. melléklet: Ellátásért felelősök közötti megállapodás/ok

Szerződő felek jelen üzemeltetési szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyező cégyszerűen aláírták.

Veszprém, 2012. december .../...


Tés Község Önkormányzata
Megbízó képviselőjeként
Berki József Gézáne
polgármester



BAKONYI VÍZSZET Zrt.
8200 VESZPRÉM, PÁPAI U. 41

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
Üzemeltető képviselőjeként
Kugler Gyula
vezérigazgató

I. számú melléklet

Ellátásért felelős: Tés

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Tés 100 m3 glóbusz	villamos épület	konténer ház	14,00	m2	281.674		víziközmű vagyon
	100 m3 glóbusz		100,00	m3	888.529		víziközmű vagyon
	védterület	Tés 015/1 hrsz.	5.701,00	m2	456.000		víziközmű vagyon
	irányítástechnika	Siemens PLC S7-300 és URH kommunikáció	1,00	db	0		víziközmű vagyon
	vagyonvédelem		1,00	db	400.271		víziközmű vagyon
Tés mélyfúrású kút K-1	védterület	Jásd 077/3 hrsz.	401,00	m2	24.000		víziközmű vagyon
	mélyfúrású kút K-1 és 3 elemes POLIDOM kútgépház		301,00	m	1.370.538		víziközmű vagyon
	kerítés		80,00	m	37.699		víziközmű vagyon
	mélyfúrású kút K-1 szivattyú	K 62-12	1,00	db	0	rendszerfüggetlen	víziközmű-elem
Tés vízvezeték-hálózat	bekötés	26 db	333,00	m	517.911		víziközmű vagyon
	bekötés	385 db	1.959,00	m	2.297.217		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 acél	5.573,00	m	1.117.362		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	428,00	m	209.039		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D32 KPE	45,00	m	73.480		víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Tés

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése	Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység			Nettó érték	Vagyontípus
Tés vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	3.275,00	m	1.177.900	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	134,00	m	1.405.473	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	1.170,00	m	726.819	víziközmű vagyon
	szolgalmi jog		1,00	db	29.029	Vagyoni értékű jog
	szolgalmi jog		1,00	db	19.287	Vagyoni értékű jog
	csővezeték elosztó	NA125 ac	4.365,00	m	2.617.709	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.353,00	m	2.275.445	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	670,00	m	668.278	víziközmű vagyon
	szolgalmi jog	Tés 702, 703/1 hrsz.	2,00	db	0	Vagyoni értékű jog
	csővezeték elosztó	D160 KPE	252,00	m	495.144	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	240,00	m	246.520	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D25 KPE	79,00	m	111.344	víziközmű vagyon
Tés-Csőszpuszta távvezeték	csővezeték távvezeték	NA100 KM-PVC	143,00	m	150.055	víziközmű vagyon
Tés-Jásd Szentkúti vízműtelep	kerítés		390,00	m	175.019	víziközmű vagyon
	gépház épület		48,00	m2	1.908.117	víziközmű vagyon
	forrásfoglalás		1,00	db	1.532.388	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Tés

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Tés-Jásd Szentkúti vízműtelep	széntároló épület			10,00	m2	63.578	víziközmű vagyon
	mágneses membránszivattyú			1,00	db	294.066	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátor	100/20		1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	irányítástechnika	Siemens PLC S7-300		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	védterület	Jásd 077/2 hrsz.		3.570,00	m2	216.868	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték	FOTR		61,00	m	815.251	víziközmű vagyon
				Összesen		22.602.010	

Tés Község Önkormányzata
2013. évi vagyongazdálkodási díja


2013. évi tervezett ivóvízszolgáltatás: 21.000 m³

2013. január 1-től - a fogyasztással arányos díjba beépített - fajlagos vagyongazdálkodási díj mértéke:

7,- Ft/m³

A megadott díj az ÁFA-t nem tartalmazza, annak felszámítása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.

A vagyongazdálkodási díj számlázására évente két alkalommal történik. Az első féléves díjat szeptember 30-ig, a második féléves díjat pedig a következő év március 31-ig jogosult az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. felé kiszámlázni.



.....
BAKONYKARSZT Zrt.

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZTŐRÉNY
PÁPAI U. 41.

3. számú melléklet

3/1. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek
főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyon elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeletési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízellátásának, figyelembe vételével, egy tízedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - *főműveket nem tartalmazó* – víziközműnek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.

Zirc Városi Önkormányzata

Porva Község Önkormányzata

Nagyeszteg Község Önkormányzata

Bakonybél Község Önkormányzata

Szapár Község Önkormányzata

Bakonyoszi Község Önkormányzata

Csesznek Község Önkormányzata

Borzavár Község Önkormányzata

Olaszföld Község Önkormányzata

Dudavár Község Önkormányzata

Csetény Község Önkormányzata

Tés Község Önkormányzata

Bakonyszentkirály Község Önkormányzata

**Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyhána, Csesznek,
Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés
kistérségi vízmű-rendszer**

**egyúmás az kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása**

Vízbázisok:

Porva forrásfoglalás (nem üzemel)
Pálhálás galériás forrásfoglalás
Zirci 1. sz. kút
Reguly forrás
Csetényi K-3 sz. kút

Vízátvitel:

Reguly vízműtelep 500 m³ - es vb. medence
Csetényi 2x150 m³ - es vb. medence

Átemelő berendezés: Zirc 1.sz kútnál csőtartályos átemelő 2 db (Nagyesztergár felé)

Távvezetékek:

T1	(1441 m)
T2	(1515 m)
T3	(2424 m)
T4	(2180 m)
T5	(2165 m)
T6	(280 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízátadási pontok meghatározása

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékre Zirc és Nagyesztergár közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékre Nagyesztergár és Dudar közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Olaszfalu ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T5 távvezetékre Zirc és Olaszfalu közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T6 távvezetékre (Tündermajorban) telepített vízmérőhely.

Borzavár ivóvízellátó , víziközmű-rendszer és Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a borzavári víziközmű-rendszer 2x75 m³ - es medencéjénél, a porvai ivóvíz beápláló vezetékre léptített vízmérőhely.

Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi vízhalózatról történt lecsatlakozásnál, a szentkúti vízműtelep térszíni medencéjét töltő vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi $2 \times 150 \text{ m}^3$ - es vb. medence előtt a töltővezetékre telepített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Cs81. sz. kútál kiépített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi határánál telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi hálózataról lecsatlakozó sövénykúti vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékre telepített vízmérőhely.

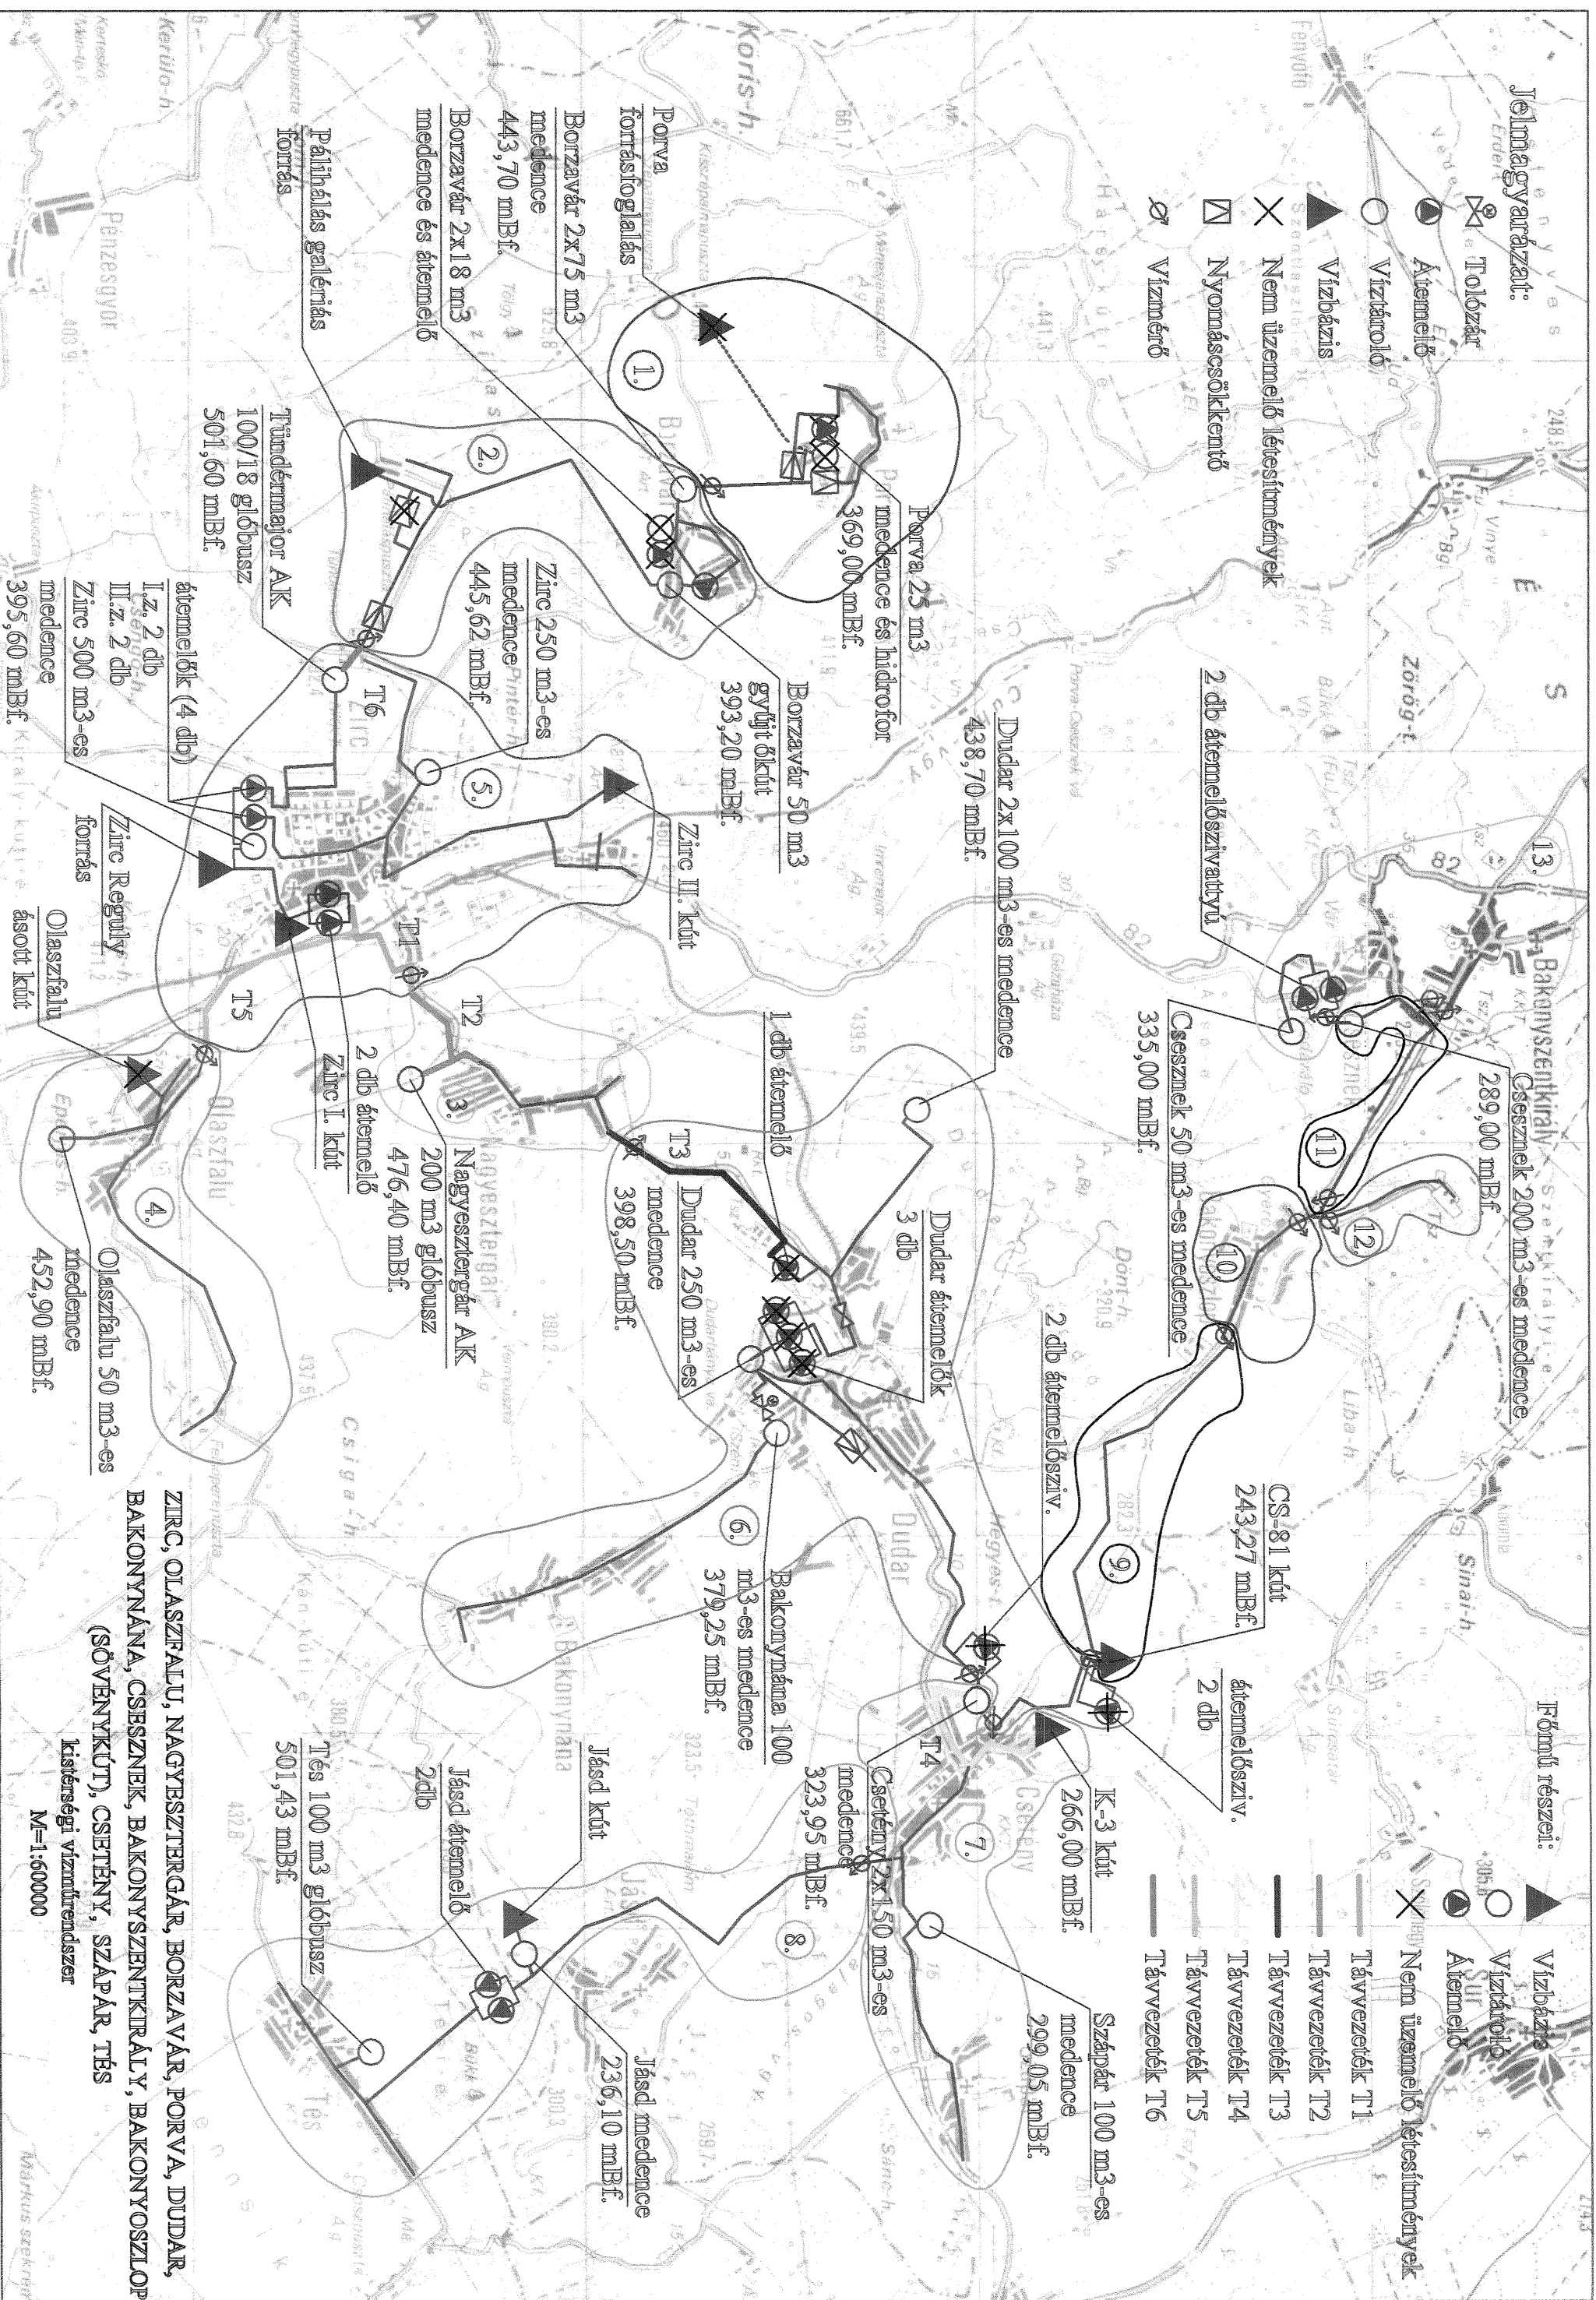
Bakonyoszló, Csesznek távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek távvezeték között a sövénykúti hálózataról lecsatlakozó sövénykúti betápláló vízvezetékére, Csesznek alsó és felső zónai betápláló vezetékekére telepített vízmérőhely.

Jelmagyarázat:

- Tölgyár
- Átemelő
- Víztároló
- ▲ Vízbázis
- × Nem üzemelő létesítmények
- Nyomáscsökkentő
- ∅ Vízmérő

Főmű részei:

- ▲ Vízbázis
- Víztároló
- Átemelő
- × Nem üzemelő létesítmények
- Távezeték T1
- Távezeték T2
- Távezeték T3
- Távezeték T4
- Távezeték T5
- Távezeték T6



Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix								
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)							
	1. VR		2. VR		3. VR		4. VR	
	Borzavár	Porva	Borzavár	Porva	Dudar	Nagyesztergár	Bakonynána	Olaszfalu
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	241 497,8	79 003,7	241 497,8	79 003,7	242 889,5	136 825,6	125 087,8	
Porva forrásfoglalás	75,3	24,7						
Pálhálás galériás forrás			75,3	24,7				
T2					48,1	27,1	24,8	
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz					48,1	27,1	24,8	
Zirc Reguly forrás								
Zirc I. sz. kút								
T1								
T5								
T6								
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő								
T3								
K-3 kút								
Csetény 2 x 150 m ³ medence								
T4								

Csak saját
víziközmű
van

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	5. VR							6. VR	
	Zirc	Borzavár	Porva	Olaszfalu	Nagyesztergár	Dudar	Bakonynána	Dudar	Bakonynána
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	1 417 686,5	241 497,8	79 003,7	191 516,5	136 825,6	242 889,5	125 087,8	242 889,5	125 087,8
Porva forrásfoglalás									
Pálhálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz									
Zirc Reguly forrás	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
Zirc I. sz. kút	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
T1					27,1	48,1	24,8		
T5				100,0					
T6		75,3	24,7						
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő				27,5	19,6	34,9	18,0		
T3								89,0	34,0
K-3 kút									
Csetény 2 x 150 m ³ medence									
T4									

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	7. VR			8. VR	9. VR	10. VR	11. VR	12. VR	13. VR
	Csetény	Szápár	Tés	Tés	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyoszentkirály	Bakonyoszlop	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyoszentkirály	Bakonyoszlop Sövénykút	Csesznek Bakonyoszentkirály
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	244 641,8	63 109,2	117 235,1						
Porva forrásfoglalás									
Pálhálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz									
Zirc Reguly forrás									
Zirc I. sz. kút									
T1									
T5									
T6									
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő									
T3									
K-3 kút	57,6	14,8	27,6						
Csetény 2 x 150 m ³ medence	57,6	14,8	27,6						
T4	57,6	14,8	27,6						

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

3/2. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás

a közösen használt víziközmű-rendszernek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről
(*Várpalota szennyvíztisztító telepen lévő, kistérségi feladatokat ellátó, iszapvíztelenítő rendszerére, valamint a Várpalotai komposztáló telepre vonatkozólag*)

A víziközmű-rendszernek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) Kapcsolódó szolgáltatást nyújtó főművekként definiálják:
 - a Várpalotai szennyvíztisztító telep részeként megépült és jelenleg is funkcionáló szennyvíziszap víztelenítő rendszert, valamint
 - a Várpalotai komposztáló telepet

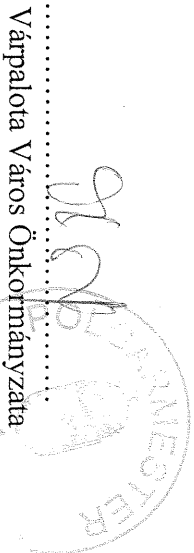
(továbbiakban főművek), melyet tulajdonosok közösen használnak.

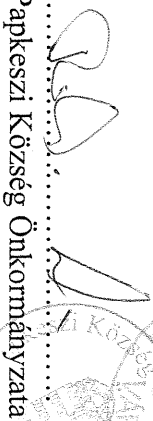
A szóban forgó szennyvíziszap víztelenítő rendszer a Várpalotai szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer elválaszthatatlan részét képezi, mely Várpalota Önkormányzatának tulajdona és azt a BAKONYKARSZT Zrt. bérüzemeltetési formában üzemelteti. Ugyancsak Várpalota Önkormányzatának tulajdona a Várpalotai komposztáló telep, melyet szintén bérüzemeltetési formában üzemeltet a BAKONYKARSZT Zrt.
- b) A közösen használt főművek azok a műtárgyak és gépészeti elemek, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a Várpalotai (ide értendő Csór település is) és a térségbeli (Berhida szennyvíztisztító telep: *Berhida, Papkeszi, Csajág, Küngös*, továbbá Tés, Öskü, Ősi) szennyvíztisztító telepeken keletkező, gravitációsan sűrített és a Várpalotai szennyvíztisztító telepre beszállított fölösiszapot víztelenítse. Ezen főműhöz tartoznak:
 - az iszapvíztelenítő *centrifugák*,
 - a *centrifugák iszapfeladó szivattyúi*,
 - a *vízietlenítéshez szükséges vegyszer bekeverő és –adagoló berendezések*,
 - a *vízietlenített iszap konténerbe juttatását elvégző kihordó csigák*.

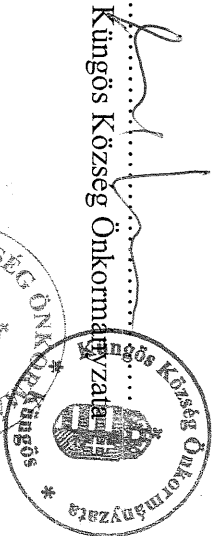
Továbbá a komposztáló telep műtárgyai és gépészeti egységei, melyeket a fent említett településeken kívül még Pétfürdő település is használ, így:


 - a *komposztáló burkolt felülete, udvarter,*
 - a *komposztforgató gépegyység,*
 - *monitoring kutak*.
- c) A főmű fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintett **Ellátásért felelősök** az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- d) Az igénybevétel arányát, a tárgyévet megelőző öt év összesített számlázott szennyvízmennyiségének figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.

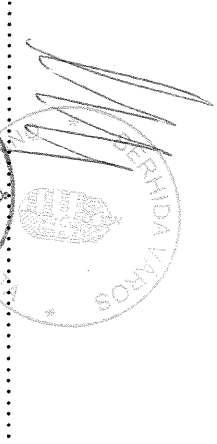

Várpalota Város Önkormányzata



Pákeszi Község Önkormányzata

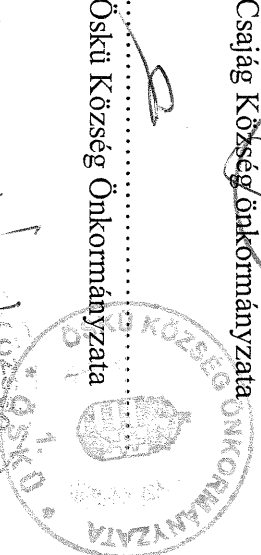

Küngös Község Önkormányzata



Ósi Község Önkormányzata

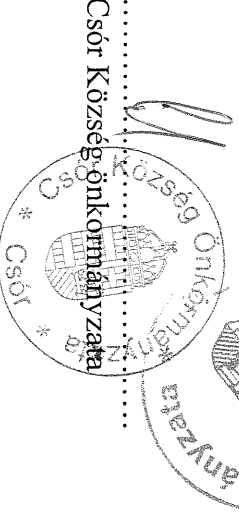
.....
Pétúrdó Község Önkormányzata


Berhida Város Önkormányzata


Csajág Község Önkormányzata


Öskü Község Önkormányzata


Tés Község Önkormányzata


Csór Község Önkormányzata

Várpalota komposztáló telep igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix										
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)									
	Várpalota	Berhida	Papkeszi	Csajág	Küngös	Öskü	Ósi	Tés	Pétfürdő	Csór
2007.-2011. évi ért. szennyvízmennyiség m ³	3 993 713,6	588 819,6	179 604,8	117 102,1	57 058,0	261 120,9	232 122,8	89 834,2	798 265,8	0,0
Várpalota komposztáló telep	63,4	8,9	2,9	1,9	0,9	4,2	3,7	1,4	12,7	0,0

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Csór* - Csór Község Önkormányzata a főmű víziközmű fejlesztéséhez szennyvízelvezető rendszerének üzembehelyezése után járul hozzá

Várpalota szennyvíztisztító telep igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	Várpalota	Berhida	Papkeszi	Csajág	Küngös	Óskü	Ósi	Tés	Csór*
2007.-2011. évi ért. szennyvízmennyiség m ³	3 993 713,6	558 819,6	179 504,8	117 102,1	57 058,0	261 120,9	232 122,8	89 834,2	0,0
Várpalota szennyvíztisztító telep Iszapvonal fejlesztés	72,8	10,2	3,3	2,1	1,0	4,8	4,2	1,6	0,0

EF- ellátásért felelős

VR-víziközmű rendszer

Csór* - Csór Község Önkormányzata a főmű víziközmű fejlesztéséhez szennyvízelvezető rendszerének üzembehelyezése után járul hozzá